

Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 110 A2

Référence: 6059196

OBO
BETTERMANN



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données de base

Référence	6059196
Type	MKSM 130 A2
Désignation 1	Chemin de câbles MKSM
Désignation 2	perforé, avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	110x300x3050
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	331,082 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	20,8717 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 110 A2

Référence: 6059196

OBO
BETTERMANN

Dimensions

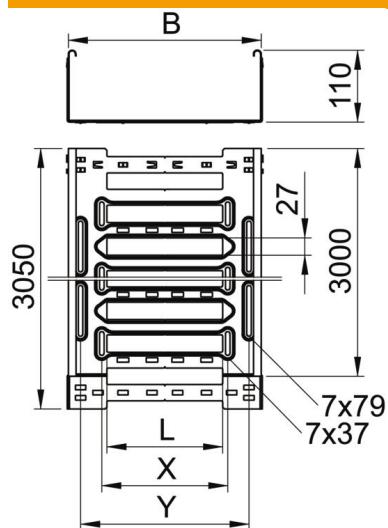

Longueur	3 050 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	300 mm
Cote L	180 mm
Cote x	196 mm
Cote y	262 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Accessible	non
Sécurité de fonctionnement	non
avec couvercle	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Section utile	328 cm ²
Section utile	32800 mm ²
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle	20 dB
Atténuation magnétique du blindage avec couvercle	50 dB
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Longueur utile	3000 mm
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic

Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 110 A2

Référence: 6059196

OBO
BETTERMANN

Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1,5 m
Espacements utilisables entre supports max.	3 m
Distance entre support 1,5m	1,45 kN/m
Distance entre support 2,0m	1,2 kN/m
Distance entre supports 2,5m	0,95 kN/m
Distance entre supports 3,0m	0,7 kN/m

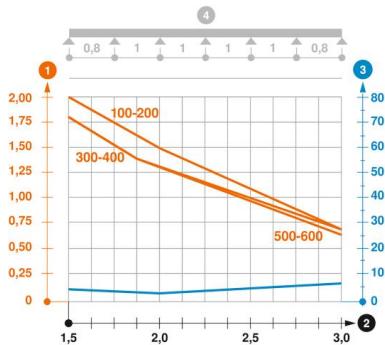


Diagramme de charge du chemin de câbles MKSM 110

- 1 Charge admissible de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
 - 2 Portée en m
 - 3 Déflexion de longeron en mm avec kN/m autorisé
 - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
— Courbe de déflexion de longeron en fonction de l'espacement d'appui